


de Kugelhahn
 fr Vanne à boisseau sphérique
 en Ball valve
 it Valvola a sfera
 es Válvula de bola
 sv Kulventil
 nl Kogelafsluiter

de Montagevorschrift
 fr Instruction de montage
 en Fitting instructions
 it Istruzioni di montaggio
 es Instrucciones de montaje
 sv Monteringanvisning
 nl Montagevoorschrift




DN15...50




de Installationsanweisung für die Fachkraft / Monteur
 fr Conseils d'installation pour le spécialiste / monteur
 en Guidelines for the technician / fitter
 it Informazioni per il personale specializzato di montaggio
 es Instrucciones para el especialista del ramo / montador
 sv Installationsinstruktion för installatör / montör
 nl Installatietip voor de vakman / monteur

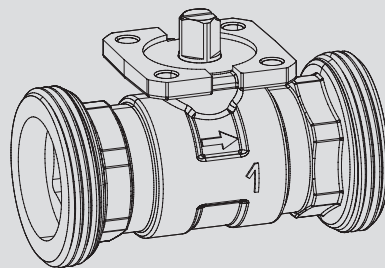

VKAAXXF300

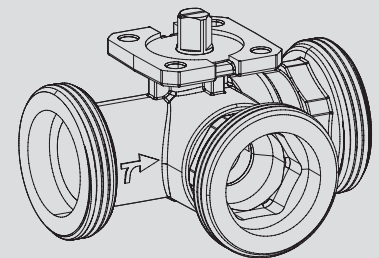


BKTAXXF300

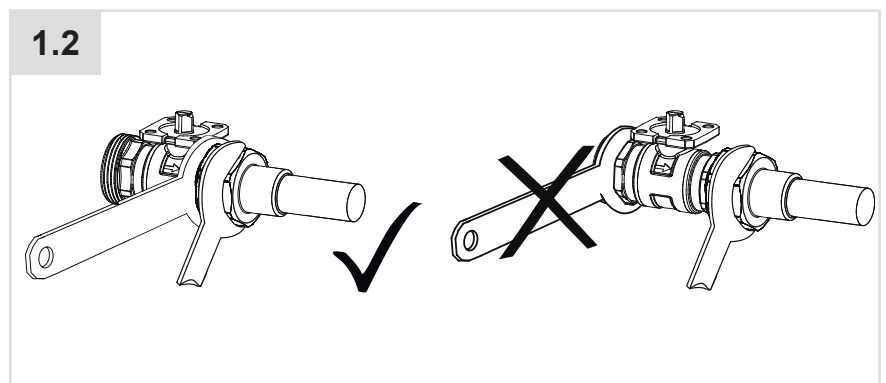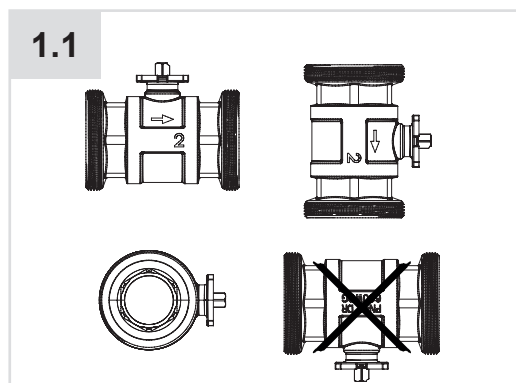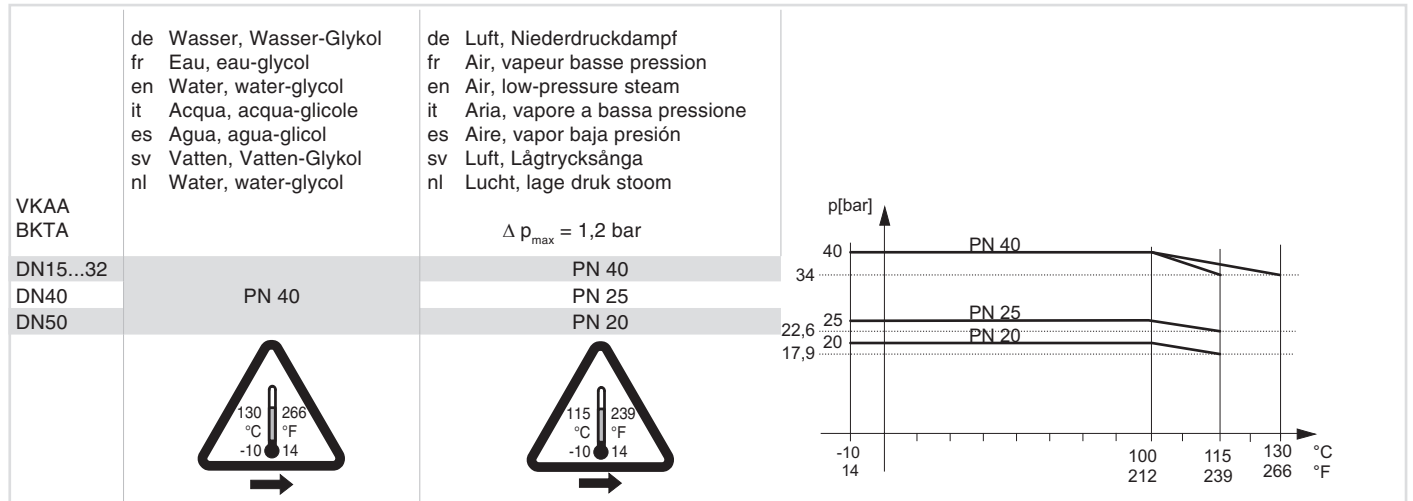

1.3

HINWEIS	Mindestens einen Filter pro Strang verwenden.
AVIS	Utiliser au minimum un filtre par installation.
NOTICE	Use at least one filter per installation.
AVVISO	Usare almeno un filtro per ogni impianto.
AVISO	Utilizar como mínimo un filtro por instalación.
OBS !	Använd minst ett filter per installation.
LET OP	Tenminste één filter per installatie toepassen.

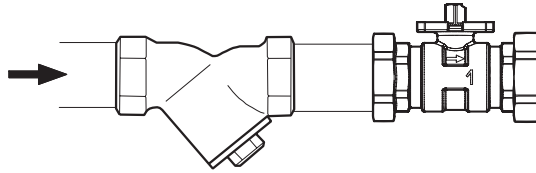

de	Filter, Maschenweite: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
fr	Filtre, ouverture des mailles: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
en	Filter, mesh size: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
it	Filtro, larghezza della maglia: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
es	Filtro, tamaño malla: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
sv	Filter, maskstorlek: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)
nl	Filter, maasgrootte: 0,5 mm (DN15); 0,8 mm (DN20...50)

HINWEIS Allgemeine Montageangaben

- Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.
- Der Einbau der Armatur im Rohrleitungssystem muss frei von mechanischen Spannungen erfolgen.
- Die Armatur darf nicht als Festpunkt benutzt werden, sie wird vom Rohrleitungssystem getragen.
- Die Armatur und die Rohrleitungen müssen frei von Schmutz, Schweissperlen usw. sein.
- Bei Demontage der Armatur muss: das Rohrleitungssystem drucklos, das Medium abgekühlt und die Anlage entleert sein.

AVIS Remarques concernant le montage

- Montage, mise en service et maintenance doivent uniquement être effectués par du personnel qualifié.
- Le système de conduites doit être exempt de tensions mécaniques lors du montage de la vanne.
- Ne pas utiliser la vanne comme point de fixation, car elle est portée par le système de conduites.
- La vanne et les conduites doivent être propres et exemptes de perles de soudure etc.
- Avant le démontage de la vanne, vérifiez que le système de conduites soit exempt de pression, que le liquide soit refroidi et que l'installation soit vidangée.

NOTICE Fitting guidelines

- Fitting, commissioning and servicing should be carried out only by qualified personnel.
- There should be no mechanical tension in the pipework when the valve is fitted.
- The valve should not be used as a fixation point; it is supported by the pipework.
- The valve and the pipes must be free of dirt, welding beads etc.
- Before removing the valve: (i) the piping must not be under pressure; (ii) the medium must have cooled down; and (iii) the system must be drained.

AVVISO Dati generali per il montaggio

- Montaggio, messa in servizio e manutenzione vanno effettuati solo da parte di personale qualificato.
- Il montaggio della valvola deve avvenire in modo che non si generino tensioni nel sistema di tubazioni.
- La valvola deve venire supportata solo dal sistema di tubazioni, e pertanto non va fissata su sostegni fissi.
- La valvola e il sistema di tubazioni devono essere liberi da polvere, perle di saldatura ecc.
- Nello smontaggio della valvola il sistema di tubazioni deve essere senza pressione, il fluido raffreddato e l'impianto svuotato.

AVISO Indicaciones para el montaje

- El montaje, puesta en marcha y servicio de reparaciones debe ser realizado sólo por personal cualificado.
- No debe haber tensión mecánica en la tubería cuando se monta la válvula.
- La válvula no debe utilizarse como un punto de fijación, está soportada por la tubería.
- La válvula y las tuberías deben estar libres de suciedad, restos de soldaduras, etc.
- Antes de sacar la válvula: (i) la tubería no debe estar bajo presión; (ii) el fluido debe enfriarse; y (iii) el sistema debe ser vaciado.

OBS ! Montageinstruktioner

- Montage, idrifttagning och service skall endast ske med kvalificerad personal.
- Montringen av ventilen i rörsystemet måste göras utan mekaniska spänningar
- Ventilen skall ej användas som fästpunkt, den skall stödjas av rörsystemet.
- Ventilen och rörledningen måste vara fria från smuts, svetsstrådar osv....
- Före demontage av ventilen måste: rörledningen vara trycklös, mediet måste vara avkyllt och anläggningen måste vara nedtömmad.

LET OP Algemene montage-instructies

- Montage, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Het ventiel dient spanningsvrij in het buisleidingnetwerk te worden geïnstalleerd.
- Het ventiel mag niet als vast punt worden gebruikt, het wordt door het buisleidingnetwerk gedragen.
- Het ventiel moet vrij van vuil en lasparels enz. zijn.
- Voor de demontage van het ventiel buisleidingsstelsel drukvrij maken, medium volledig af laten koelen en de installatie leeg laten lopen.

2a



VKAA

de Auf
fr Ouvert
en Open

it Aperto
es Abierto
sv Öppen
nl Open



de Zu
fr Ferme
en Closed


it Chiuso
es Cerrado
sv Stängd
nl Gesloten

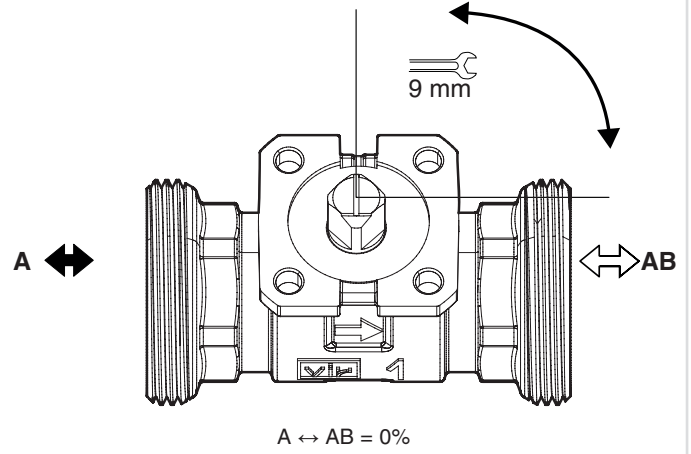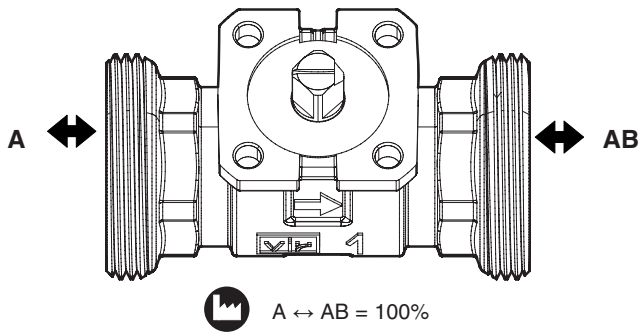

2b



BKTA

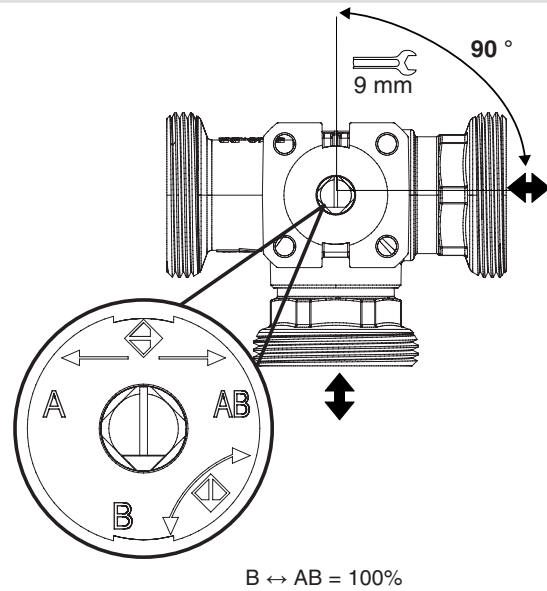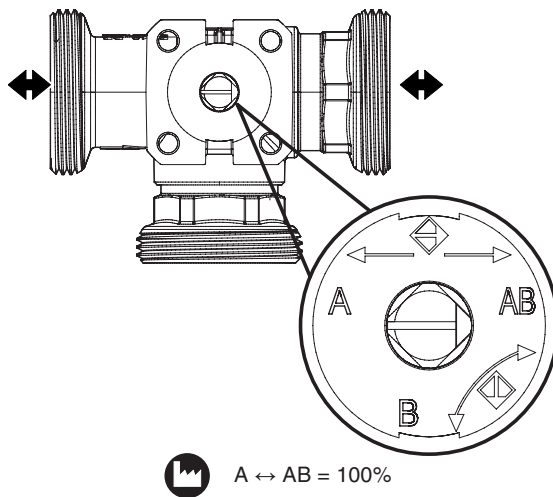

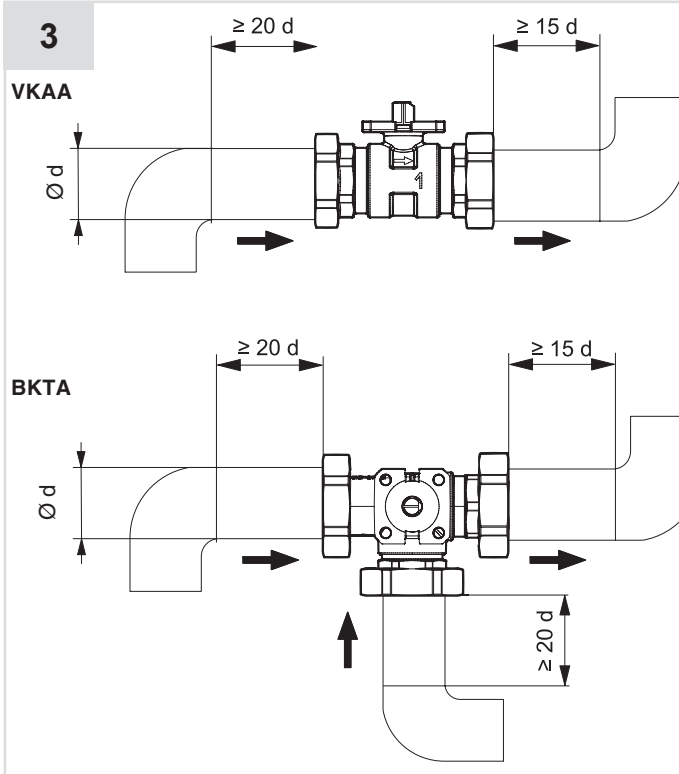

de Wasser/Niederdruckdampf in HLK Anlagen
fr Eau/vapeur basse pression dans des installations CVC
en Water/low-pressure steam in HVAC installations
it Acqua, vapore a bassa pressione in impianti HVAC
es Agua/vapor baja presión en instalaciones HVAC
sv Vatten/lågtrycksånga i vvs installationer
nl Water/lage druk stoom in HVAC-installaties

de Einbauempfehlung zum Vermeiden von zu hohen Strömungsgeräuschen durch Wasser/Niederdruckdampf in HLK Anlagen.
fr Recommandations de montage pour éviter les bruits d'écoulement excessifs causés par l'eau ou la vapeur basse pression dans des installations CVC.
en Recommended method of fitting in order to prevent excessive noise caused by water or low-pressure steam in HVAC systems.
it Montaggio consigliato per evitare forti rumori di flusso dovuti all'acqua o al vapore a bassa pressione negli impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione.
es Se recomienda un método de ajuste para prevenir el ruido excesivo causado por agua o vapor baja presión en sistemas de HVAC.
sv Min. avstånd till rörböj för undvikande av turbulens och ljud i ventiler.
nl Montageadvies ter voorkoming van te sterk stromingsgeruis door water/lage druk stoom in verwarming-, ventilatie- en koelsystemen.

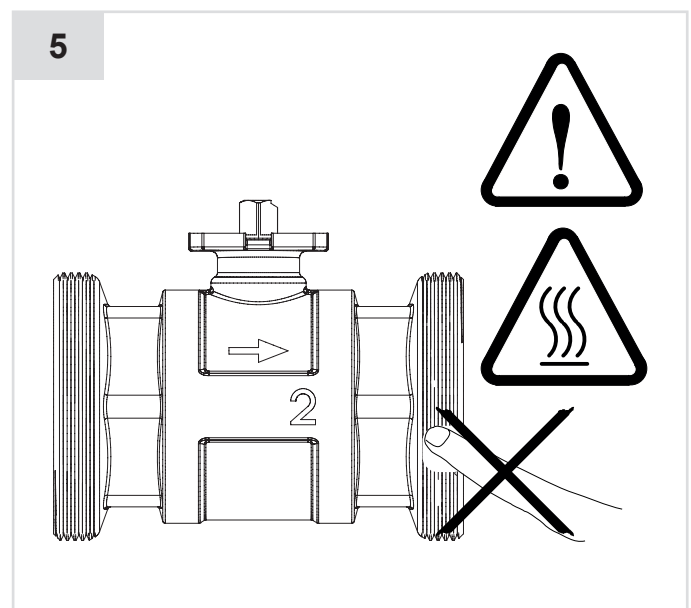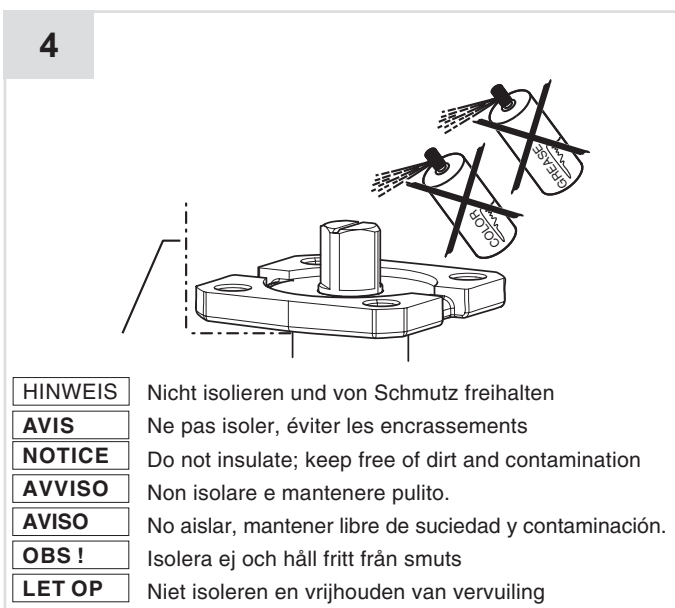

de Dokument aufbewahren
fr Ce document est à conserver
en Retain this document
it Conservare il documento
es Guardar el documento
sv Spara dokumentationen
nl Document bewaren

© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basel
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com